



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

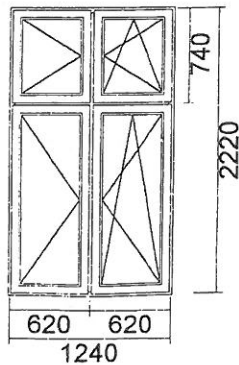

1. Okno 1240x2200, drewniane - sosna – ilość 2 szt.
Kolor zewnętrzny: kryjący biały, kolor wewnętrzny: kryjący biały
Demontaż i utylizacja – 2 szt. i montaż stolarki- 2 szt.
Okapnik wentylacji – biały – 2 szt.
Nawiewnik wentylacji – biały 2 szt.
Obróbka tynkarska x 2
Parapet biały MDF 35x148 – 2 szt.

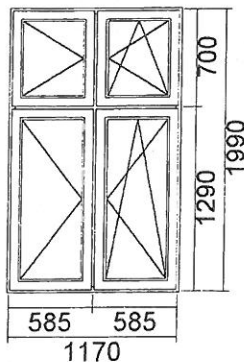

2. Okno 1170x1990, drewniane-sosna – ilość 2 szt.
Kolor zewnętrzny: kryjący biały, kolor wewnętrzny: kryjący biały
Demontaż i utylizacja – 2 szt. i montaż stolarki – 2 szt.
Okapnik wentylacji – biały – 2 szt.
Nawiewnik wentylacji – biały – 2 szt.
Obróbka tynkarska x 2
Parapet biały MDF – 2 szt.

Wartość współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartość U(max) określonej w poniższej tabeli:

Lp.	Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne	Współczynnik przenikania ciepła U(max)/W/m ² *K)	
		od 1 stycznia 2017r.	Od 31 grudnia 2020r.
1	Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane: a) przy $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ b) przy $t_i < 16^\circ\text{C}$	1,1 1,6	0,9 1,4
2	Okna połaciowe: a) przy $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ b) przy $t_i < 16^\circ\text{C}$	1,3 1,6	1,1 1,4
3	Okna w ścianach wewnętrznych: a) przy $\Delta t_i \geq 8^\circ\text{C}$ b) przy $\Delta t_i < 8^\circ\text{C}$ c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od pomieszczenia nieogrzewanego	1,3 bez wymagań 1,3	1,1 bez wymagań 1,1
4	Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi	1,5	1,3
5	Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych	bez wymagań	bez wymagań