


ZK1a-1P-S

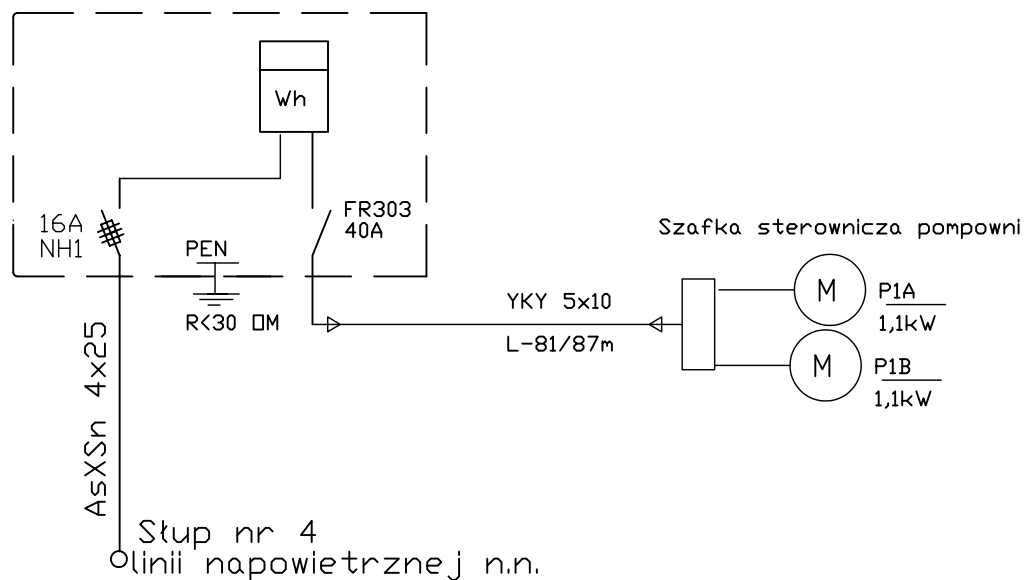

Uwagi.

1. Kabel układany na słupie linii napowietrznej chronić w rurze BE 50 Arot
- 2.Szafkę pomiarową i jej zasilanie wykona EnergiaPro

TN-S

Projektował:	mgr inż. Leon Krefft upr. proj. 202/72/Wm	12.2010r	Podziałka:	Stadium:	PB+PW
Sprawił:			Inwestor:	GMINA SOBÓTKA.	
	Nazwisko:	Podpis	Data	Obiekt: Kanalizacja sanitarna w m. Sobótka ul. Armii Krajowej	
Zastrzega się prawa autorskie				Nazwa rysunku:	
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA PROKOPOWICZ				JEDNOBIEGUNOWY SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI P1	
				Numer rysunku:	E-2